


Auszug aus PRÜFBERICHT P 04 07 02. 1

- GEGENSTAND** Prüfung des bewerteten Schalldämm-Maßes R_w eines Türblattes
- ANTRAGSTELLER** SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH
Lippstädter Straße 1
D - 33449 Langenberg
- GRUNDLAGEN** Prüfbericht P 04 07 02. 1, erstellt von der A.B.O. Rosenheim GmbH
- BESCHREIBUNG** Türblatt, Dicke: 61 mm

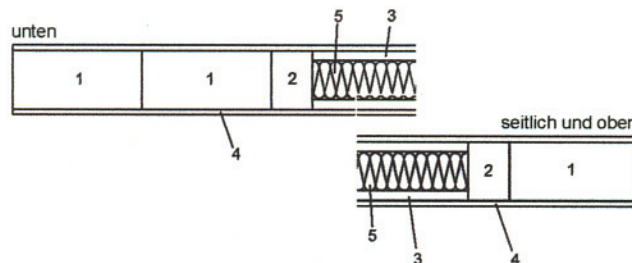

- 1 Rahmenholz
- 2 Stabilisator
- 3 Stäbchenplatte
- 4 Sperrholz mit Alu-Einlage
- 5 PU-Schaum, RG 50 kg/m³
 $\lambda = 0,023 \text{ W/(mK)}$

- ERGEBNISSE** • bewertetes Schalldämm-Maß,
gemessen nach DIN EN 20 140-3, ausgewertet nach DIN EN ISO 717-1

$R_w = 31 \text{ dB}$

- UMFANG** 1 Seite als vorliegende Zusammenfassung

Brannenburg bei Rosenheim, 03.02.2005


Dipl.-Ing. (FH) Udo Bergfeld
(Institutsleitung)